



Návod na inštaláciu



Izbová klimatizácia Daikin



FTXP20N5V1B9
FTXP25N5V1B9
FTXP35N5V1B9
FTXP50N5V1B9

ATXP20N5V1B9
ATXP25N5V1B9
ATXP35N5V1B9

Návod na inštaláciu
Izbová klimatizácia Daikin

slovenčina

EU – Svrhová deklarácia o bezpečnosti
 EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
 UE – Déclaration de conformité de sécurité
 EU – Conformitätsdeklaration für Sicherheit

EU – Varnostna izjava o skladnosti
 EU – Ohuusa vastavdeklaratsioon
 EC – Декларация о соответствии за безопасност
 EC – Довіряє абстрактна декларація
 EU – Vyhášení o zhodě Bezpečnost
 AB – Gvernnik upjunluk bejani

EU – Izjava o skladnosti za sigurnost
 EU – Bitchonsaji megjelöléségi nyilatkozás
 UE – Déclaration d'opinion sur l'absence de danger
 UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Svrhová deklarácia o bezpečnosti
 EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
 EU – Déclaration de conformité de sécurité
 EU – Conformitätsdeklaration für Sicherheit

EU – Zavedenie o sootvetstvii trebovaniyam po bezopasnosti
 EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring
 EU – Konformitätsdeklaration für Sicherheit

EU – Déclaration de conformité de sécurité
 EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
 UE – Déclaration de conformité de sécurité
 EU – Conformitätsdeklaration für Sicherheit

Daikin Europe N.V.

01 0000 declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
 02 0000 erklärt in alleiniger Verantwortung, dass diese Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
 03 0000 déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
 04 0000 verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
 05 0000 dichiara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:
 06 0000 dichiara sulla propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
 07 0000 объявляет лично на ответственность, что продукция, на которую относится данное заявление:
 08 0000 deklaara sub sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

FTXP50N5V1B9,

01 are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:
 02 folgende Richtlinien oder Vorschriften entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Instruktionen verwendet werden:
 03 en conformance à la(ux) directive(s) ou règlement(s) suivants, à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:
 04 in overeenstemming zij(n) met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
 06 sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
 07 соотвѣтствуют на следующей(их) директ(ив)е(ы) или(а) регуляци(он)е(ы), при условии, что продукция используется в соответствии с нашими инструкци(я)ми:
 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:

Machinery 2006/42/EC**

Radio Equipment 2014/53/EU*

01 following the provisions of:
 02 gemäß der Bestimmungen in:
 03 conformément aux dispositions de:
 04 volgens de bepalingen van:
 05 siguiendo las disposiciones de:
 06 secondo le disposizioni di:
 07 σύμφωνα με τις διατάξεις των:
 08 segundo as disposições de:
 09 в соответствии с положениями:

01 Note* as set out in <A> and (judged positively) by
 02 Hinweis* wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt gemäß Zertifikat <C>
 03 Remarque* telles que définies dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
 04 Bemerk* zoals uiteengezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
 05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
 02** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
 03** Daikin Europe N.V. est autorisée à compiler le Dossier de Construction Technique.
 04** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructie dossier samen te stellen.
 05** Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
 06** Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costituzione.

07** H Daikin Europe N.V. eiwa õigustatud koostada tehnilist konstruktsioonifaili.
 08** A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
 09** Koninkrijk Daikin Europe N.V. is gemachtigd de technische documenten te maken.
 10** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
 11** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at sammentilføje den tekniske konstruktionsfil.
 12** Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den tekniske konstruksjonsfilen.

13** Daikin Europe N.V. on väärtustatud koostama tehnilist konstruktsioonifaili.
 14** Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
 15** Daikin Europe N.V. je ověřen za zpracování datové o technické konstrukci.
 16** A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
 17** Daikin Europe N.V. ma upowaznienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
 18** Daikin Europe N.V. este autorizat sa complice Dosarul Tehnic de Constructie.

19** Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
 20** Daikin Europe N.V. on volitud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
 21** Daikin Europe N.V. er oppkärpna på å samle inn data til teknisk konstruksjon.
 22** Daikin Europe N.V. yea gárlaia súdaryni šij tehniskis konstruktsioje failá.
 23** Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehniskis dokumentāciju.
 24** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vykonať súbor technickej konštrukcie.
 25** Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

EN 60335-2-40,

01 as amended,
 02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

EN 60335-2-40,

01 as amended,
 02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,
 02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,
 02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,
 02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,
 02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,
 21 en de jeweils gültigen Fassung,
 22 változtatásai mellett,
 23 abiztosított állapotban,
 24 nasledovnyimi usloženiami:
 25 su standardima hukümetarē:

01 as amended,

02 in der jeweils gültigen Fassung,
 03 teles que modificadas,
 04 zoals gewijzigd,
 05 en su forma emendada,
 06 e successive modifiche,
 07 ötekmiş değişikliklerle,
 19 in skladu z dohodbenimi,
 20 vastavalt nõuetele,

Obsah

1	O dokumentácii	4
1.1	O tomto dokumente	4
2	Špecifické bezpečnostné pokyny inštalatéra	4
3	Informácie o balení	5
3.1	Vnútorná jednotka	5
3.1.1	Vybratie príslušenstva z vnútornej jednotky	5
4	O jednotke	6
4.1	Zloženie systému	6
4.2	Rozsah prevádzky	6
4.3	O bezdrôtovej LAN	6
4.3.1	Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN	6
4.3.2	Základné parametre	6
5	Inštalácia jednotky	6
5.1	Príprava miesta inštalácie	6
5.1.1	Požiadavky vnútornej jednotky na miesto inštalácie	6
5.1.2	Dodatkové požiadavky na miesto inštalácie vonkajšej jednotky v studenom podnebí	7
5.2	Otvorenie vnútornej jednotky	7
5.2.1	Odobratie čelného panelu	7
5.2.2	Opätovná inštalácia čelného panelu	7
5.2.3	Odobratie čelnej mriežky	7
5.2.4	Opätovná inštalácia čelnej mriežky	7
5.2.5	Demontáž krytu skrine elektrického zapojenia	7
5.2.6	Otvorenie servisného krytu	8
5.3	Montáž vnútornej jednotky	8
5.3.1	Inštalácia montážnej dosky	8
5.3.2	Vŕtanie otvoru do steny	9
5.3.3	Demontáž krytu prípojky potrubia	9
5.3.4	Poskytnutie odtoku	9
6	Inštalácia potrubia	10
6.1	Príprava potrubia chladiva	10
6.1.1	Požiadavky na potrubie chladiva	10
6.1.2	Izolácia potrubia chladiva	11
6.2	Pripojenie potrubia chladiva	11
6.2.1	Pokyny pre pripojovanie potrubia s chladivom	11
6.2.2	Pripojenie potrubia chladiva k vnútornej jednotke	11
6.2.3	Kontrola spojov potrubia chladiva pre úniky po doplnení chladiva	11
7	Elektroinštalácia	12
7.1	Špecifikácie štandardných komponentov elektrického zapojenia	12
7.2	Pripojenie elektrickej inštalácie k vnútornej jednotke	12
8	Dokončenie inštalácie vnútornej jednotky	13
8.1	Izolácia vypúšťacieho potrubia, potrubia chladiva a prepojovacieho kábla	13
8.2	Prevlečenie potrubí cez otvor v stene	13
8.3	Upevnenie jednotky na montážnu dosku	13
9	Konfigurácia	13
9.1	Nastavenie iného kanálu prijímača infračerveného signálu vnútornej jednotky	13
10	Uvedenie do prevádzky	14
10.1	Kontrolný zoznam pred uvedením do prevádzky	14
10.2	Skúšobná prevádzka	14
10.2.1	Uskutočnenie skúšobnej prevádzky v zimnom období	14
11	Likvidácia	15
12	Technické údaje	15
12.1	Schéma elektrického zapojenia	15

1 O dokumentácii

1.1 O tomto dokumente



INFORMÁCIE

Skontrolovať, či má používateľ vytlačenú dokumentáciu a požiadať ho, aby si ich odložil pre budúcu referenciu.

Cieľoví používatelia

Oprávnení inštalátori



INFORMÁCIE

Toto zariadenie je určené pre odborníkov alebo vyškolených používateľov v obchodoch, v odvetví svietidiel a na farmách, prípadne pre začiatočníkov na komerčné a domáce používanie.

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

- **Všeobecné bezpečnostné opatrenia:**
 - Bezpečnostné pokyny, ktoré **MUSÍTE** prečítať pred inštaláciou
 - Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)
- **Návod na inštaláciu vnútornej jednotky:**
 - Pokyny na inštaláciu
 - Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)
- **Referenčná príručka inštalatéra:**
 - Príprava inštalácie, správne postupy, referenčné údaje,...
 - Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite <https://www.daikin.eu>. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model

Najnovšia revízia dodanej dokumentácie je zverejnená na regionálnej Daikin webovej stránke a je prístupná u vášho predajcu.

Naskenujte nižšie umiestnený QR kód, aby ste našli celú sadu dokumentácie a viac informácií o vašom výrobku na webovej stránke Daikin.



Originálny návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú prekladmi originálneho návodu.

Technické údaje

- **Podmnožina** najnovších technických údajov je k dispozícii na regionálnej webovej stránke Daikin (verejne prístupnej).
- **Úplná sada** najnovších technických údajov je k dispozícii na Daikin Business Portal (požaduje sa prihlásenie).

2 Špecifické bezpečnostné pokyny inštalatéra

Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a predpisy.

Inštalácia jednotky (pozri "5 Inštalácia jednotky" [p 6])

**VAROVANIE**

Inštaláciu smie vykonať inštalatér, výber materiálov a inštalácia musí spĺňať platnú legislatívu. V Európe platí norma EN378.

**VAROVANIE**

Spotrebič musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné predbežné opatrenia.

**UPOZORNENIE**

V prípade stien, ktoré obsahujú kovové rámy alebo dosky zaistíte použitie potrubia uloženého do steny a u priechodných otvorov zodpovedajúcich krytov, aby nedošlo k možnému ohriatiu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Inštalácia potrubia (pozrite "6 Inštalácia potrubia" [p 10])

**A2L VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL**

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.

**UPOZORNENIE**

Potrubie a spoje deleného systému musia byť vyrobené s trvalými spojmi, ak vo vnútri obsadeného priestoru spoje priamo spájajú potrubie s vnútornými jednotkami.

**NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA****UPOZORNENIE**

- Nedokonalé spojenie môže zapríčiniť únik plyného chladiva.
- Ochrana NEPOUŽÍVAJTE opakovane. Použite nové ochrany, aby sa predišlo úniku chladivového plynu.
- Používajte trubicové matice dodané spolu s jednotkou. Použitie iných nástrčných matíc môže spôsobiť únik chladivového plynu.

Elektrická inštalácia (pozri "7 Elektroinštalácia" [p 12])

**NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM****VAROVANIE**

VŽDY používajte viacžilové elektrické napájacie káble.

**VAROVANIE**

- Celú elektrickú inštaláciu MUSÍ inštalovať autorizovaný elektrikár a MUSÍ byť v súlade s platnými národnými predpismi o elektrickom zapojení.
- Všetky elektrické spojenia sa musia inštalovať ako pevné prepojenie.
- Všetky komponenty zabezpečené na mieste a celá elektrická konštrukcia MUSÍ byť v súlade s platnými predpismi.

**VAROVANIE**

- Ak má elektrické napájanie chýbajúcu alebo chybnú nulovú fázu, zariadenie sa môže poškodiť.
- Určenie vhodného uzemnenia. NEUZEMŇUJTE jednotku k verejnému potrubiu, prepáťovej poistke ani uzemneniu telefónnej linky. Nedokonalé uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Inštalujte požadované poistky alebo prúdové ističe.
- Elektrické káble zabezpečte pomocou káblových spojok, aby sa NEDOSTALI do kontaktu s ostrými hranami ani potrubím, a to najmä na vysokotlakovej strane.
- NEPOUŽÍVAJTE páskové vodiče, predĺžovacie káble ani prepojenia z hviezdicovej sústavy. Mohlo by to spôsobiť prehrievanie, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- NEINŠTALUJTE kondenzátor s fázový predstihom, pretože táto jednotka je vybavená invertorom. Kondenzátor s fázovým posunom znižuje výkonosť a môže spôsobiť nehody.

**VAROVANIE**

Použite vypínač pre odpojenie všetkých pólov s najmenej 3 mm medzerami medzi kontaktmi, aby došlo k úplnému odpojeniu v kategórii prepätia III.

**VAROVANIE**

Ak je poškodený napájací kábel, výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby ho MUSIA vymeniť, aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií.

**VAROVANIE**

Elektrické napájanie NEPRIPÁJAJTE k vnútornej jednotke. Toto môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

**VAROVANIE**

- Vo vnútri výrobku NEPOUŽÍVAJTE elektrické súčiastky zakúpené v bežných obchodoch.
- Napájanie pre vypúšťacie čerpadlo atď. NEVYVÁDZAJTE zo svorkovnice. Toto môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

**VAROVANIE**

Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medených potrubí bez tepelnej izolácie, keďže takéto potrubia sú veľmi horúce.

3 Informácie o balení


3.1 Vnútna jednotka

3.1.1 Vybratie príslušenstva z vnútornej jednotky

1 Odstráňte:

- vrečko s príslušenstvom umiestnené na spodku obalu,
- montážnu dosku umiestnenú na zadnej strane vnútornej jednotky.
- náhradnú nálepku SSID umiestnenú na čelnej mriežke.

4 O jednotke

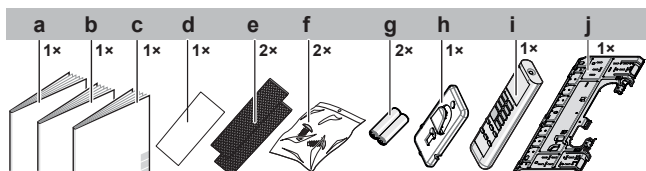

- a Návod na inštaláciu
- b Návod na obsluhu
- c Všeobecné bezpečnostné opatrenia
- d Náhradná nálepka SSID
- e Titániovo apatitový deodorizačný filter a filter s časticami striebra
- f Upevňovacia skrutka vnútornej jednotky (M4×12L). Pozri "8.3 Upevnenie jednotky na montážnu dosku" ▶ 13].
- g Suchá batéria AAA.LR03 (alkalická) pre používateľské rozhranie
- h Držiak bezdrôtového diaľkového ovládania (používateľské rozhranie)
- i Bezdrôtové diaľkové ovládanie (používateľské rozhranie)
- j Montážna doska

2 Náhradná nálepka SSID. Náhradnú nálepku NEODHADZUJTE. Pre prípad použitia v budúcnosti uschovajte na bezpečnom mieste (napr. v prípade výmeny čelnej mriežky nalepte ju na novú čelnú mriežku).


4 O jednotke



VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.

4.1 Zloženie systému

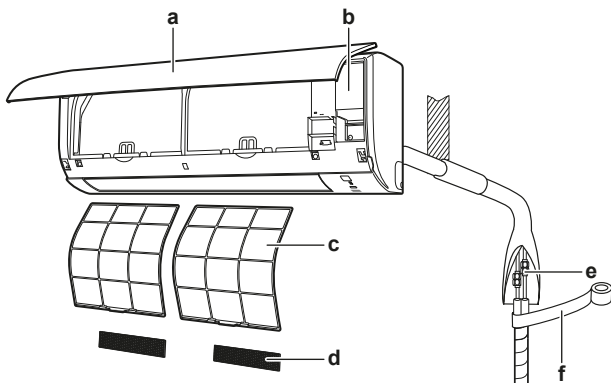

- a Vnútorňa jednotka
- b Servisný kryt
- c Vzduchový filter
- d Titániovo apatitový deodorizačný filter a filter strieborných častíc (Ag-iónový filter)
- e Potrubie s chladivom, vypúšťacia hadica a kábel prepojenia medzi jednotkami
- f Izolačná páska

4.2 Rozsah prevádzky

Systém používajte v nasledovných rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpečnú a účinnú prevádzku.

Režim prevádzky	Rozsah prevádzky
Klimatizácia ^{(a)/(b)}	<ul style="list-style-type: none"> • Vonkajšia teplota: -10~48°C DB • Vnútorňa teplota: 18~32°C DB • Vnútorňa vlhkosť: ≤80%
Vykurovanie ^(a)	<ul style="list-style-type: none"> • Vonkajšia teplota: -15~24°C DB • Vnútorňa teplota: 10~30°C DB

Režim prevádzky	Rozsah prevádzky
Sušenie ^(a)	<ul style="list-style-type: none"> • Vonkajšia teplota: -10~48°C DB • Vnútorňa teplota: 18~32°C DB • Vnútorňa vlhkosť: ≤80%

^(a) Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, bezpečnostné zariadenie môže zastaviť prevádzku systému.

^(b) Ak jednotka beží mimo prevádzkového rozsahu, môže dôjsť ku kondenzácii a kvapkaniu vody.

4.3 O bezdrôtovej LAN

Podrobné špecifikácie, návody na inštaláciu, spôsoby nastavenia, často kladené otázky, vyhlásenie o zhode a poslednú verziu tohto návodu nájdete na app.daikineurope.com.



4.3.1 Predbežné opatrenia pri použití bezdrôtovej LAN

NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti:

- **Zdravotnícke zariadenie.** Napr. osoby používajúce kardiostimulátory alebo defibrilátory. Tento výrobok môže spôsobiť elektromagnetické rušenie.
- **Automaticky ovládané zariadenie.** Napr. automatické dvere alebo zariadenie protipožiarneho alarmu. Tento výrobok môže spôsobiť chybné správanie sa zariadenia.
- **Mikrovlná pec.** Môže ovplyvniť komunikáciu bezdrôtovej LAN.

4.3.2 Základné parametre

Čo	Hodnota
Rozsah frekvencie	2 400 MHz~2 483,5 MHz
Rádiový protokol	IEEE 802.11b/g/n
Rádio-frekvenčný kanál	1~13
Výstupný výkon	13 dBm
Účinný vyžarovací výkon	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Elektrické napájanie	14 V = / 100 mA

5 Inštalácia jednotky

5.1 Príprava miesta inštalácie



VAROVANIE

Spotrebič, ktorý používa chladivo R32, musí byť skladovaný tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu a v dobre vetranej miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napríklad: otvorený plameň, fungujúci plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač). Veľkosť miestnosti má byť špecifikovaná v kapitole Všeobecné bezpečnostné predbežné opatrenia.


5.1.1 Požiadavky vnútornej jednotky na miesto inštalácie



INFORMÁCIE

Hladina tlaku zvuku je menšia ako 70 dBA.

- **Prúd vzduchu.** Zaistite, aby nič nebránilo prúdeniu vzduchu.
- **Vypúšťanie.** Zabezpečte, aby mohla kondenzovaná voda vhodným spôsobom odtekať.
- **Izolácie steny.** Ak sa pri stope prekračuje teplota 30°C a relatívna vlhkosť 80% alebo ak sa do stropu privádza čerstvý vzduch, vyžaduje sa dodatočná izolácia (minimálna hrúbka 10 mm, polyetylénová pena).
- **Pevnosť steny.** Skontrolujte, či je alebo nie je stena alebo podlaha dostatočne pevná pre unesenie hmotnosti jednotky. Ak existuje riziko, pred inštaláciou jednotky zosilnite stenu alebo podlahu.
- **Priestor.** Nainštalujte jednotku najmenej 1,8 m od podlahy a dodržte nasledovné požiadavky týkajúce vzdialeností od stien a stropu:

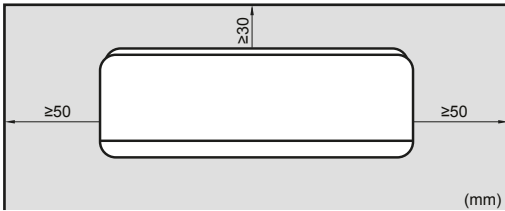

5.1.2 Dodatočné požiadavky na miesto inštalácie vonkajšej jednotky v studenom podnebí


Vonkajšiu jednotku chráňte pred priamym snežením a postarajte sa, aby vonkajšiu jednotku NIKDY nezasnežilo.

V oblastiach s hustým snežením je veľmi dôležité vybrať také miesto inštalácie, kde sneh NEBUDE ovplyvňovať činnosť jednotky. Ak je možné bočné sneženie, zabezpečte, aby vinutie výmenníka tepla NEBOLO ovplyvnené snehom. V prípade potreby inštalujte kryt alebo prístrešok proti snehu a podstavec.

5.2 Otvorenie vnútornej jednotky

5.2.1 Odobratie čelného panelu

- 1 Držte čelný panel za úchytky na dvoch stranách a otvorte ho.

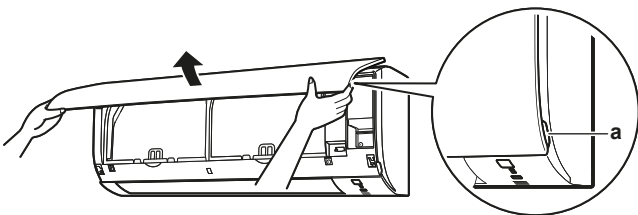


a Úchytky panelu

- 2 Čelný panel odoberte tak, že ho posúvate buď doľava alebo doprava a ťaháte ho smerom k sebe.

Výsledok: Hriadeľ čelného panelu na 1 strane sa odpojí.

- 3 Tým istým spôsobom odpojte hriadeľ čelného panelu na druhej strane.

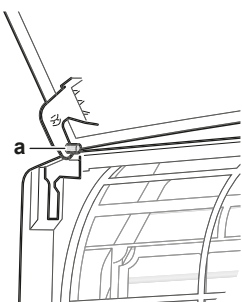

a Hriadeľ čelného panelu

5.2.2 Opätovná inštalácia čelného panelu

- 1 Nasadte čelný panel. Nastavte hriadele do jednej roviny s drážkami a potom ich úplne zatlačte dovnútra.
- 2 Čelný panel pomaly uzavrite; na oboch stranách a v strede zatlačte.


5.2.3 Odobratie čelnej mriežky



UPOZORNENIE

Pri inštalácii a vykonávaní údržby alebo servisu systému noste primerané ochranné pomôcky (ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare atď.).


- 1 Čelný panel odoberte, aby ste mohli demontovať vzduchový filter.
- 2 Z čelnej mriežky odoberte 2 skrutky.
- 3 Stlačte 3 horné háky označené symbolom s 3 kruhmi.

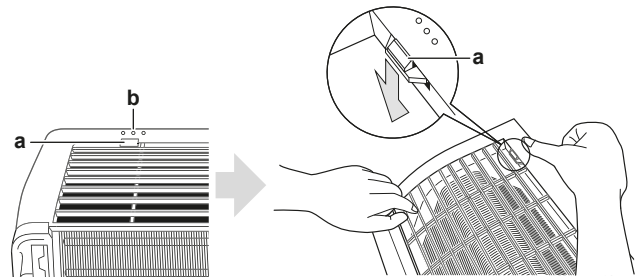

a Horný hák

b Symbol s 3 kruhmi

- 4 Pred odobratím čelnej mriežky odporúčame otvoriť klapku.
- 5 Obidve ruky umiestnite pod stred čelnej mriežky a pri jej vytlačení smerom hore ju ťahajte smerom k vám.

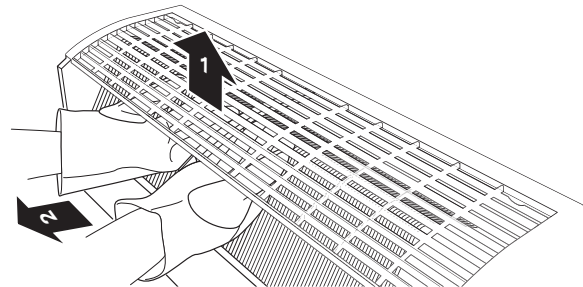

5.2.4 Opätovná inštalácia čelnej mriežky


- 1 Nainštalujte čelnú mriežku a pevne zaveste na 3 horné háky.
- 2 Naskrutkujte 2 skrutky späť do prednej mriežky.
- 3 Nainštalujte vzduchový filter a potom namontujte čelný panel.

5.2.5 Demontáž krytu skrine elektrického zapojenia

Predpoklad: Odoberte čelnú mriežku.

- 1 Otvorte kryt elektrickej skrine vytiahnutím vyčnievajúcej časti na vrchu krytu.
- 2 Zveste úchytku na spodku a demontujte kryt elektrickej skrine.


5 Inštalácia jednotky

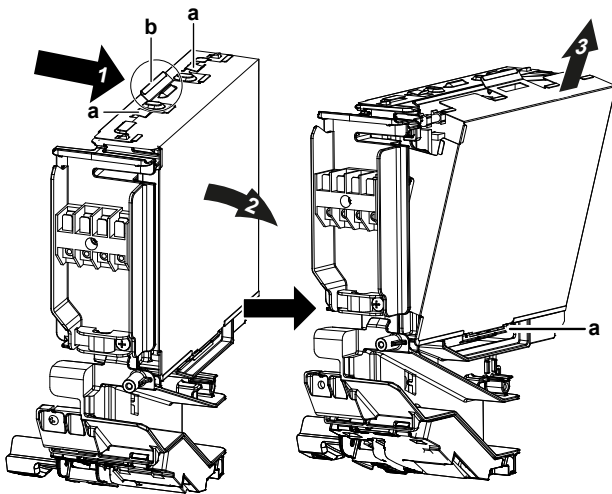

- a Úchytka
- b Vyčnievajúca časť na vrchu krytu

5.2.6 Otvorenie servisného krytu

- 1 Odskrutkujte 1 skrutku zo servisného krytu.
- 2 Servisný kryt vyťahujte vodorovne preč z jednotky.

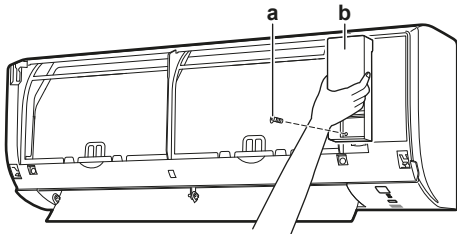


- a Skrutka servisného krytu
- b Servisný kryt

5.3 Montáž vnútornej jednotky


5.3.1 Inštalácia montážnej dosky

- 1 Dočasne nainštalujte montážnu dosku.
- 2 Vyrovnajte ju do vodováhy.
- 3 Použitím meracieho pásma označte na stene stredy bodov vŕtania. Umiestnite koniec meracieho pásma na značku "▷".
- 4 Inštaláciu ukončíte zaistením montážnej dosky na stene použitím skrutiek M4×25L (dodáva zákazník).

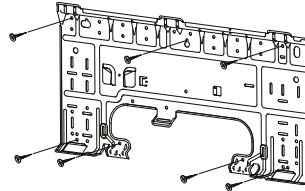

INFORMÁCIE

Odobratý kryt vstupu potrubia je možné uložiť do vrečka montážnej dosky.

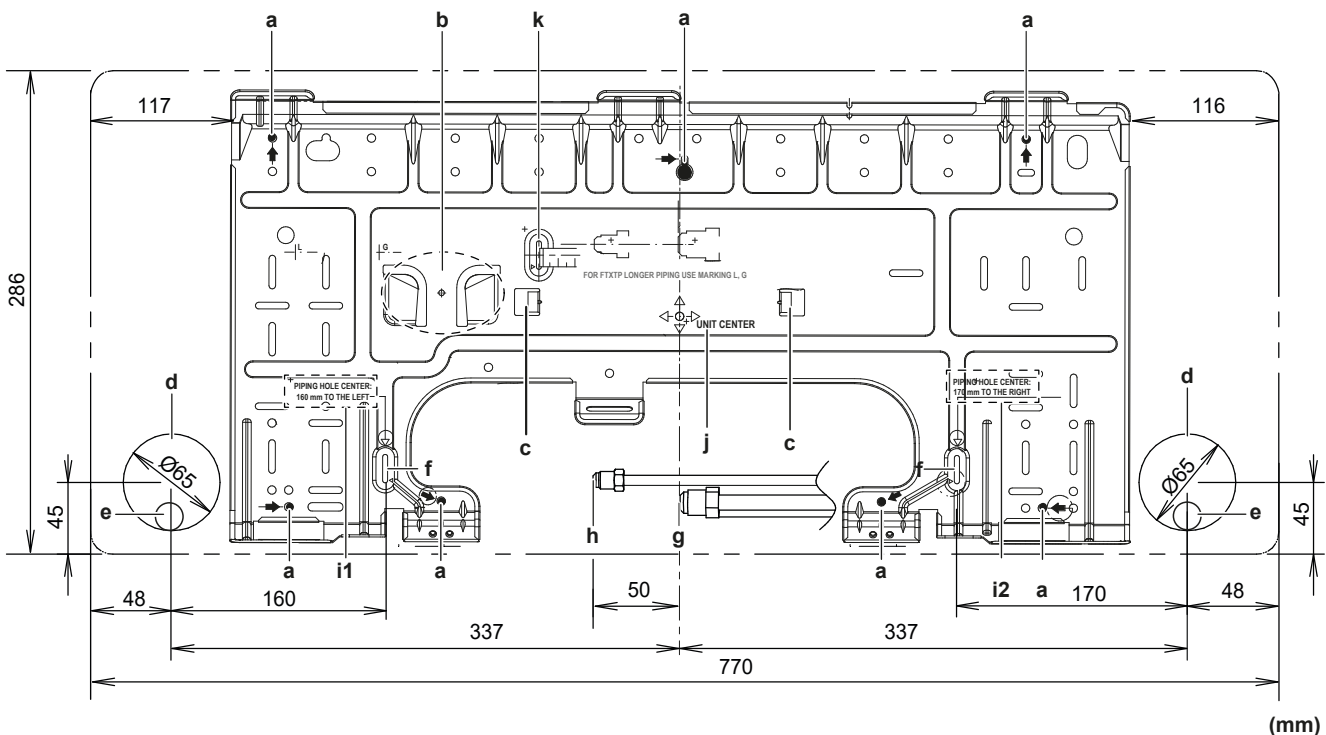

- a Odporúčané miesta na upevnenie montážnej dosky
- b Vrečko pre kryt prípojky potrubia
- c Úchytka pre umiestnenie vodováhy
- d Otvor prechádzajúci stenou Ø65 mm
- e Poloha vypúšťacej hadice
- f Poloha pre meracie pásmo na značke "▷"

- g Koniec plynového potrubia
- h Koniec kvapalinového potrubia
- i1 Stred otvoru pre potrubie: 160 mm doľava
- i2 Stred otvoru pre potrubie: 170 mm doprava
- j Stred jednotky
- k Použite meracie pásmo podľa obrázka

5.3.2 Vŕtanie otvoru do steny



UPOZORNENIE


V prípade stien, ktoré obsahujú kovové rámy alebo dosky zaistíte použitie potrubia uloženého do steny a u prechodných otvorov zodpovedajúcich krytov, aby nedošlo k možnému ohriatiu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



POZNÁMKA

Skontrolujte, či sú medzery okolo potrubia dobre utesnené vhodným tesniacim materiálom (dodáva zákazník), aby nedochádzalo k presakovaniu vody.

- 1 V stene vyvŕtajte prechodný otvor s priemerom 65 mm tak, aby mal otvor šikmý sklon smerom ku vonkajšej strane steny.
- 2 Do otvoru zasuňte potrubie umiestnené v stene.
- 3 Do potrubia v stene vložte kryt.



- a Potrubie zabudované v stene
- b Tmel
- c Kryt otvoru v stene

- 4 Po skončení zapojenia, inštalácie potrubia s chladivom a vypúšťacieho potrubia, NEZABUDNITE utesniť medzery tmelom.


5.3.3 Demontáž krytu prípojky potrubia




INFORMÁCIE

Ak chcete pripojiť potrubie na pravú stranu, vpravo dole, ľavú stranu alebo vľavo dole, je potrebné demontovať kryt prípojky potrubia.

- 1 Použitím pílkou odrežte kryt prípojky potrubia z vnútra čelnej mriežky.

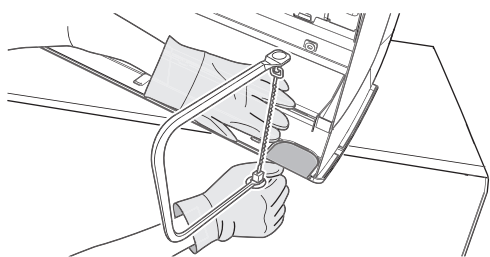

- 2 Pozdĺž rezu odstráňte piliny použitím polkruhového ihlového pilníka.

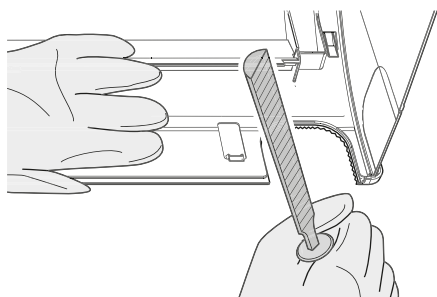

POZNÁMKA

Na odstraňovanie krytu prípojky potrubia NEPOUŽÍVAJTE štipacie kliešte, lebo by sa poškodila čelná mriežka.


5.3.4 Poskytnutie odtoku

Zabezpečte, aby mohla kondenzovaná voda vhodným spôsobom odtekať. To zahŕňa:

- Všeobecné pokyny
- Pripojenie odtokového potrubia k vnútornej jednotke
- Kontrola úniku vody


Všeobecné pokyny

- **Dĺžka potrubia.** Vypúšťacie by malo byť čo najkratšie.
- **Priemer potrubia.** Ak je potrebné predĺženie vypúšťacej hadice alebo vstavané vypúšťacie potrubie, použite vhodné diely, ktoré sa hodia na predný koniec hadice.




POZNÁMKA

- Vypúšťaciu hadicu nainštalujte smerom dole.
- Zachytávače oleja NIE sú povolené.
- Koniec hadice NEDÁVAJTE do vody.




- **Predĺženie vypúšťacej hadice.** Na predĺženie vypúšťacej hadice použite hadicu dodanú zákazníkom s vnútorným priemerom Ø16 mm. NEZABUDNITE na vnútornú časť predĺžovacej hadice použiť rúčku tepelnej izolácie.



- a Vypúšťacia hadica dodávaná s vnútornou jednotkou
- b Rúrka tepelnej izolácie (dodáva zákazník)
- c Predĺžovacia vypúšťacia hadica

- **Tuhé polyvinylchloridové potrubie.** Pri pripájaní tuhého polyvinylchloridového potrubia (menovitý priemer Ø13 mm) priamo k vypúšťacej hadici použite vypúšťaciu prípojku dodanú zákazníkom (menovitý priemer Ø13 mm).




- a Vypúšťacia hadica dodávaná s vnútornou jednotkou
- b Vypúšťacia prípojka s menovitým priemerom Ø13 mm (dodáva zákazník)
- c Tuhé polyvinylchloridové potrubie (dodáva zákazník)

- **Kondenzácia.** Vykonajte opatrenia voči kondenzácii. Zaizolujte celé vypúšťacie potrubie v budove.

- 1 Vypúšťaciu hadicu zasuňte do vypúšťacieho potrubia, ako je zobrazené na nasledovnom obrázku, aby sa NEDALA vytiahnuť z vypúšťacieho potrubia.

6 Inštalácia potrubia




Pripojenie potrubia na pravej strane, vpravo vzadu alebo vpravo na spodku

i INFORMÁCIE

Štandardne je z výrobného závodu pripojené potrubie na pravej strane. V prípade potrubia na ľavej strane demontujte potrubie z pravej strany a nasadte na ľavej strane.

- 1 Pomocou vinylovej lepiacej pásky nasadte vypúšťaciu hadicu k spodnej časti potrubí s chladivom.
- 2 Vypúšťaciu hadicu a potrubia s chladivom spolu obalte použitím izolačnej pásky.

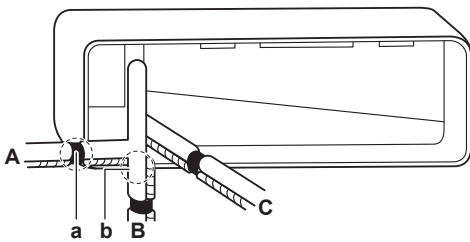

- A Potrubie z pravej strany
- B Potrubie z pravej strany dole
- C Potrubie z pravej strany zozadu
- a Tu odoberte kryt prípojky potrubia pre potrubie z pravej strany
- b Tu odoberte kryt prípojky potrubia pre potrubie z pravej spodnej strany

Pripojenie potrubia na ľavej strane, vľavo vzadu alebo vľavo na spodku

i INFORMÁCIE


Štandardne je z výrobného závodu pripojené potrubie na pravej strane. V prípade potrubia na ľavej strane demontujte potrubie z pravej strany a nasadte na ľavej strane.

- 1 Odskrutkujte skrutku upevnenia izolácie na pravej strane a tým demontujete vypúšťaciu hadicu.
- 2 Demontujte vypúšťaciu zátku na ľavej strane a nasadte na pravej strane.

! POZNÁMKA


Pri nasadzovaní vypúšťacej zátky NENANÁŠAJTE mazací olej (chladiaci olej) na vypúšťaciu zátku. Vypúšťacia zátku sa môže poškodiť a spôsobiť unikanie odpadovej vody zátkou.

- 3 Zasuňte vypúšťaciu hadicu na ľavej strane a nezabudnite ju dotiahnuť pomocou upevňovacej skrutky, inak môže dôjsť k úniku vody.

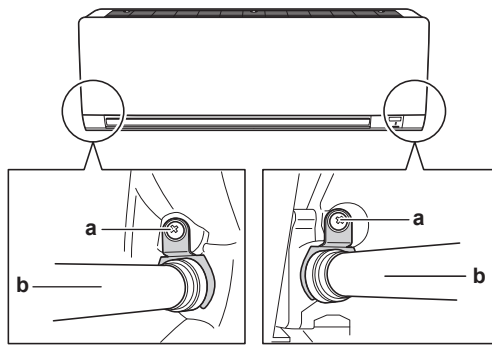

- a Skrutka na upevnenie izolácie
- b Vypúšťacia hadica


- 4 Vypúšťaciu hadicu pripojte k spodnej strane potrubia s chladivom pomocou vinylovej lepiacej pásky.

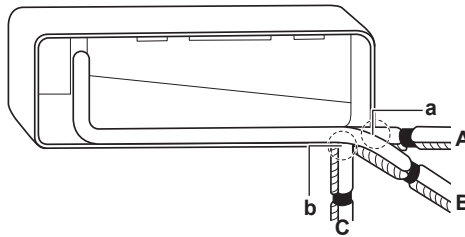

- A Potrubie z ľavej strany
- B Potrubie zľava zozadu
- C Potrubie vľavo dole
- a Tu odoberte kryt prípojky potrubia pre potrubie z ľavej strany
- b Tu odoberte kryt prípojky potrubia pre potrubie z ľavej spodnej strany

Kontrola únikov vody

- 1 Demontujte vzduchové filtre.
- 2 Za účelom kontroly únikov vody postupne naplňte približne 1 l vody do vypúšťacej nádoby.

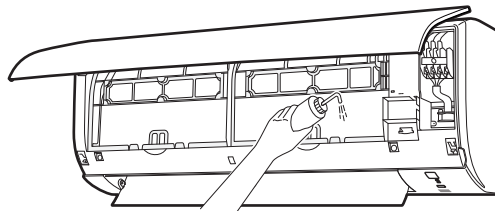

6 Inštalácia potrubia

6.1 Príprava potrubia chladiva

6.1.1 Požiadavky na potrubie chladiva

! POZNÁMKA

Potrubie a iné diely pod tlakom majú byť vhodné pre chladivo. Použite bezšvové medené potrubie chladiva odkysličené kyselinou fosforečnou.

- Cudzie materiály vo vnútri potrubí (vrátane olejov pre mazanie) musia byť ≤ 30 mg/10 m.


Priemer potrubia s chladivom

Použite tie isté priemery ako u prípojok k vonkajším jednotkám:

Trieda	Vonkajší priemer potrubia	
	Kvapalinové potrubie	Plynové potrubie
20~35	Ø6,4 mm (1/4")	Ø9,5 mm (3/8")
50	Ø6,4 mm (1/4")	Ø12,7 mm (1/2")

Materiál potrubia s chladivom

- **Materiál potrubia:** bezšvové medené potrubie odkysličené kyselinou fosforečnou
- **Nástrčné spoje:** Používajte len žihany materiál.
- **Stupeň pnutia potrubia a hrúbka steny:**


Vonkajší priemer (Ø)	Stupeň pnutia	Hrúbka (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Žihany (O)	≥0,8 mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			

^(a) V závislosti od platnej legislatívy a maximálneho pracovného tlaku jednotky (pozri "PS High" na výrobnom štítku jednotky) môže byť potrebné potrubie s väčšou hrúbkou.

6.1.2 Izolácia potrubia chladiva

- Ako izolačný materiál používajte polyetylénovú penu:
 - s intenzitou prestupu tepla medzi 0,041 a 0,052 W/mK (0,035 až 0,045 kcal/mh°C)
 - s ohňovzdornosťou najmenej 120°C
- Hrúbka izolácie:

Vonkajší priemer potrubia (Ø _p)	Vnútny priemer izolácie (Ø _i)	Hrúbka izolácie (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
9,5 mm (3/8")	10~14 mm	≥13 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥13 mm



Keď je teplota vyššia ako 30°C a relatívna vlhkosť je vyššia ako 80%, hrúbka izolačného materiálu má byť najmenej 20 mm, aby sa predišlo kondenzácii na povrchu izolácie.

6.2 Pripojenie potrubia chladiva




NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA


6.2.1 Pokyny pre pripojovanie potrubia s chladivom

Pri spájaní potrubí nezabudnite na nasledujúce opatrenia:


- Pri pripájaní matice s lievickým rozšírením naneste na vnútorný povrch éterový alebo esterový olej. Pred pevným utiahnutím matice utiahnite 3 alebo 4 otáčkami rukou.



- Pri uvoľňovaní matice s lievickým rozšírením VŽDY používajte 2 kľúče.
- Pri pripojovaní potrubia maticu s lievickým rozšírením VŽDY utiahajte pomocou kľúča a momentového kľúča. Zabráni sa prasknutiu matice a unikaniu.



- a Momentový kľúč
- b Kľúč
- c Spojenie potrubí
- d Matica s lievickým rozšírením

Priemer potrubia (mm)	Krútiaci moment do'ahovania (N·m)	Rozmery ohranenia (A) (mm)	Tvar lievického rozšírenia (mm)
Ø6,4	15~17	8,7~9,1	
Ø9,5	33~39	12,8~13,2	
Ø12,7	50~60	16,2~16,6	


6.2.2 Pripojenie potrubia chladiva k vnútornej jednotke



VAROVANIE: MIERNE HORĽAVÝ MATERIÁL

Chladivo vo vnútri tejto jednotky je stredne horľavé.

- **Dĺžka potrubia.** Potrubie s chladivom by malo byť čo najkratšie.
 - 1 Použitím **nástrčných spojov s ohraním** pripojte k jednotke potrubie s chladivom.
 - 2 Potrubie s chladivom, prepojovací kábel a vypúšťaciu hadicu na vnútornej jednotke **zaizolujte** nasledovne:



- a Plynové potrubie
- b Izolácia plynového potrubia
- c Prepojovací kábel
- d Kvapalinové potrubie
- e Izolácia potrubia s kvapalinou
- f Dokončovacia páska
- g Vypúšťacia hadica



POZNÁMKA

Nezabudnite izolovať všetky potrubia s chladivom. Akékoľvek nechránené potrubie môže spôsobovať kondenzáciu.

6.2.3 Kontrola spojov potrubia chladiva pre úniky po doplnení chladiva

- 1 Testy netesnosti vykonajte podľa pokynov v návode na inštaláciu vonkajšej jednotky.
- 2 Naplňte chladivom.
- 3 Skontrolujte, či nedošlo k úniku chladiva po naplnení (pozrite nižšie).

Test tesnosti spojov chladiva vyrobených zákazníkom vo vnútri

- 1 Používajte testovaciu metódu tesnosti s minimálnou citlivosťou 5 g chladiva/rok. Test netesnosti používa tlak najmenej 0,25-násobku maximálneho pracovného tlaku (pozrite "PS High" na výrobnom štítku).

V prípade zistenia úniku

- 1 Obnovte chladivo, opravte spoj a opakujte test.

7 Elektroinštalácia

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM

VAROVANIE
VŽDY používajte viacžilové elektrické napájacie káble.

VAROVANIE
Použite vypínač pre odpojenie všetkých pólov s najmenej 3 mm medzerami medzi kontaktmi, aby došlo k úplnému odpojeniu v kategórii prepätia III.

VAROVANIE
Ak je poškodený napájací kábel, výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby ho MUSIA vymeniť, aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií.

VAROVANIE
Elektrické napájanie NEPRIPÁJAJTE k vnútornej jednotke. Toto môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

VAROVANIE

- Vo vnútri výrobku NEPOUŽÍVAJTE elektrické súčiastky zakúpené v bežných obchodoch.
- Napájanie pre vypúšťacie čerpadlo atď. NEVYVÁDZAJTE zo svorkovnice. Toto môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

VAROVANIE
Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medených potrubí bez tepelnej izolácie, keďže takéto potrubia sú veľmi horúce.

7.1 Špecifikácie štandardných komponentov elektrického zapojenia

POZNÁMKA
Odporúčame použiť pevné (jednožilové) vedenia. Ak sa použijú vodiče s odstránenou izoláciou, nepatrne pretočte vodič za účelom spevnenia konca pre buď priame použitie v svorke alebo vloženie do kruhovej svorky v štýle zalisovanej svorky. Podrobnosti sú popísané v "Smerniciach pre pripojovanie elektrickej inštalácie" v referenčnej príručke inštalátora.

Špecifikácie	
Napätie	220~240 V
Fáza	1~
Frekvencia	50 Hz
Prepojovací kábel	Používajte len harmonizovaný vodič poskytujúci dvojité izoláciu a vhodný pre použiteľné napätie. 4-vodičový kábel Minimum 1,5 mm ²

7.2 Pripojenie elektrickej inštalácie k vnútornej jednotke


VAROVANIE
Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla slúžiť ako úkryt pre malé živočíchy. Kontakt malých živočíchov s elektrickými časťami môže spôsobiť poruchu, dymenie alebo požiar.

POZNÁMKA

- Dôležité je udržiavať elektrické napájanie a prepojovacie vedenie navzájom oddelene. Prenosové vedenie a vedenie elektrického napájania sa môžu križovať, ale NESMÚ byť uložené rovnobežne.
- Aby nedošlo k elektrickému rušeniu, musí byť vzdialenosť medzi oboma vedeniami STÁLE najmenej 50 mm.

Elektrická inštalácia sa musí uskutočniť podľa návodu na inštaláciu, národných predpisov a noriem platných pre elektrické zapojenie.

1 Vnútorňú jednotku nasadíte na háky montážnej dosky. Ako navádzanie použite značky "Δ".

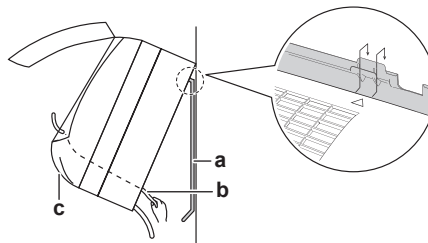


a Montážna doska (príslušenstvo)
b Prepojovací kábel
c Vodiaci prvok vedenia

2 Otvorte čelný panel a potom servisný kryt. Pozri "5.2 Otvorenie vnútornej jednotky" [7].

3 Prepojovací kábel preveďte z vonkajšej jednotky cez prechodový otvor v stene, potom cez zadnú stranu vnútornej jednotky a cez čelnú stenu.

Poznámka: Po vopred vykonanom odstránení izolácie z koncov kábla prepojenia medzi jednotkami obalte príslušné konce vedení izolačnou páskou.

4 Koniec kábla ohnite smerom hore.

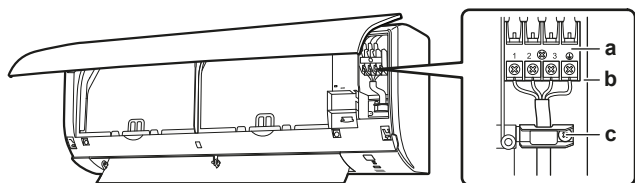

a Svorkovnica
b Blok elektrických komponentov
c Spona na káble

5 Odstráňte izoláciu na koncoch vedenia 15 mm.


6 Farby drôtov porovnajte s číslami svoriek na svorkovniciach vnútornej jednotky a vedenia pevne priskrutkujte k príslušným svorkám.

7 Vodič uzemnenia pripojte k príslušnej svorke.

8 Vodiče pevne upevnite pomocou skrutiek na svorkovnici.

9 Vodiče potiahnite a skontrolujte, či sú bezpečne uchytené. Vodiče potom upevnite príslušnými úchytkami.


10 Vodiče umiestnite tak, aby bolo možné bezpečne nasadiť servisný kryt a potom tento kryt uzavrieť.

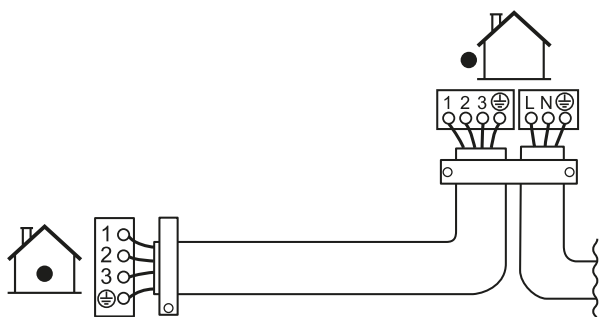

8 Dokončenie inštalácie vnútornej jednotky

8.1 Izolácia vypúšťacieho potrubia, potrubia chladiva a prepojovacieho kábla


- Po dokončení vypúšťacieho potrubia, potrubia chladiva a elektrického zapojenia, potrubie chladiva, prepojovací kábel a vypúšťaciu hadicu obalte spolu použitím izolačnej pásky. Pri každej otáčke prekryte polovicu šírky pásky.

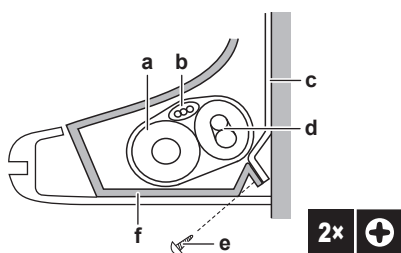

- a Vypúšťacia hadica
- b Prepojovací kábel
- c Montážna doska (príslušenstvo)
- d Potrubie s chladivom
- e Upevňovacia skrutka vnútornej jednotky M4 × 12L (príslušenstvo)
- f Spodný rám

8.2 Prevláčenie potrubí cez otvor v stene

- Potrubie chladiva vedte podľa značiek vedenia potrubia na montážnej doske.

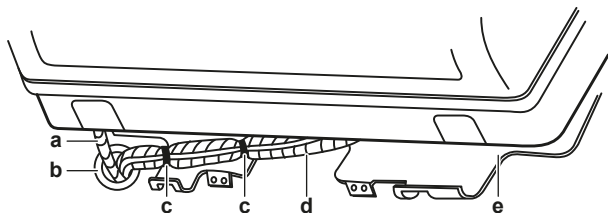


- a Vypúšťacia hadica
- b Utesníte tento otvor tmelom alebo iným tesniacim materiálom
- c Vinylová lepiaca páska
- d Izolačná páska
- e Montážna doska (príslušenstvo)



POZNÁMKA


- NEOHÝBAJTE potrubia s chladivom.
- Potrubia s chladivom NESTLÁČAJTE silno k spodnému rámu alebo čelnej mriežke.

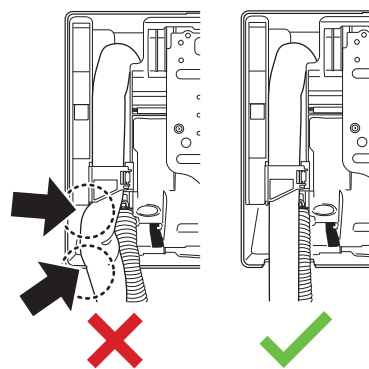

- Prevláčte vypúšťaciu hadicu a potrubie chladiva cez otvor v stene a medzeru utesnite tmelom.

8.3 Upevnenie jednotky na montážnu dosku

- Vnútnú jednotku nasadte na háky montážnej dosky. Ako navádzanie použite značky "Δ".



- Stlačte spodný rám jednotky oboma rukami, aby ste ho mohli zavesiť na háky na spodku montážnej dosky. Presvedčte sa, či NIE sú vodiče nikde stlačené.

Poznámka: Dávajte pozor, aby sa prepojovací kábel NEZACHYTL o vnútnú jednotku.

- Stlačte spodný okraj vnútornej jednotky oboma rukami tak, aby ste ho mohli pevne zavesiť na háky montážnej dosky.
- Vnútnú jednotku zaistíte k montážnej doske použitím 2 upevňovacích skrutiek vnútornej jednotky M4×12L (príslušenstvo).


9 Konfigurácia

9.1 Nastavenie iného kanálu prijímača infračerveného signálu vnútornej jednotky

V prípade, že sú v 1 miestnosti nainštalované 2 vnútorné jednotky, môžete zmeniť kanál pre prijímač infračerveného signálu na vnútornej jednotke, aby ste sa vyhli zámene signálu bezdrôtového diaľkového ovládania.

Predpoklad: Uskutočnite nasledujúce nastavenie pre len 1 z jednotiek

- Batérie vyberte z diaľkového ovládača.
- Odrežte mostík adries.

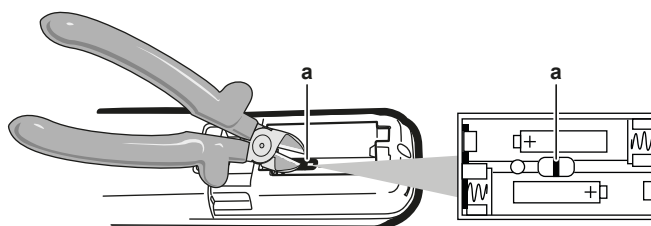

a Mostík adries

10 Uvedenie do prevádzky



POZNÁMKA

Dávajte pozor, aby ste pri rezaní mostíka adries NEPOŠKODILI okolité súčiastky.

3 Zapnite elektrické napájanie.

Výsledok: Za účelom nastavenia referenčnej polohy sa otvorí a uzavrie klapka vnútornej jednotky.




INFORMÁCIE

V prípade, že NEUKONČÍTE nastavenie včas, vypnite elektrické napájanie a počkajte najmenej 1 minútu pred opätovným zapnutím elektrického napájania.

4 Súčasne stlačte **TEMP** a **OFF**.

5 Stlačením tlačidla **TEMP** vyberte možnosť **R**.

6 Stlačte **FAN**.

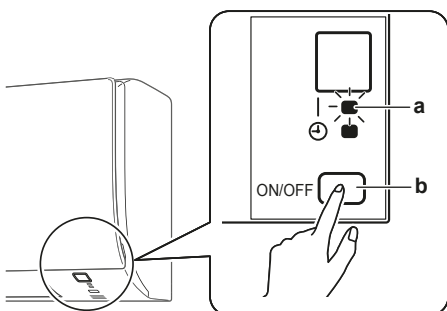

a Kontrolka prevádzky

b Vypínač vnútornej jednotky ON/OFF

7 Ak bliká kontrolka prevádzky, stlačte vypínač vnútornej jednotky ON/OFF.

Mostík	Adresa
Výrobné nastavenie	1
Po odrezaní kliešťami	2



INFORMÁCIE

Ak NEMÔŽETE ukončiť nastavenie, keď bliká kontrolka prevádzky, znova uskutočnite postup nastavovania od začiatku.

8 Po ukončení nastavenia držte stlačené **FAN** najmenej 5 sekúnd.

Výsledok: Používateľské rozhranie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

10 Uvedenie do prevádzky



POZNÁMKA

Jednotku VŽDY používajte s termistormi alebo tlakovými senzormi či spínačmi. V OPAČNOM prípade môže dôjsť k zhoreniu kompresora.

10.1 Kontrolný zoznam pred uvedením do prevádzky

- Po nainštalovaní jednotky skontrolujte nižšie uvedené položky.
- Jednotku uzavrite.
- Zapnite jednotku.



Prečítali ste si všetky pokyny na inštaláciu podľa popisu v referenčnej príručke inštalátora.

<input type="checkbox"/>	Vnútorne jednotky sú správne namontované.
<input type="checkbox"/>	Vonkajšia jednotka je správne namontovaná.
<input type="checkbox"/>	Vstup/výstup vzduchu Skontrolujte, či vstup a výstup vzduchu jednotky NIE je zablokovaný listami papiera, lepenkou alebo iným materiálom.
<input type="checkbox"/>	Fázy nechýbajú a ani nie sú otočené.
<input type="checkbox"/>	Potrubia chladiva (plynného alebo kvapalného) sú tepelne izolované.
<input type="checkbox"/>	Vypúšťanie Uistite sa, že je vypúšťanie plynulé. Možný výsledok: Kondenzovaná voda môže kvapkať.
<input type="checkbox"/>	Systém je správne uzemnený a uzemňovacie svorky sú utiahnuté.
<input type="checkbox"/>	Poistky alebo ochranné zariadenia inštalované na mieste sú v súlade s týmto dokumentom a NEBOLI premostené.
<input type="checkbox"/>	Napájacie napätie má zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku jednotky.
<input type="checkbox"/>	Na pripojenie prepájacieho kábla sa používajú špecifikované káble.
<input type="checkbox"/>	Vnútorne jednotka prijíma signál z používateľského rozhrania .
<input type="checkbox"/>	V rozvodnej skrini NIE SÚ uvoľnené pripojenia ani poškodené elektrické súčiastky.
<input type="checkbox"/>	Izolačný odpor kompresora je v poriadku.
<input type="checkbox"/>	Vo vnútri vnútornej a vonkajšej jednotky sa nenachádzajú poškodené súčiastky ani stlačené potrubia .
<input type="checkbox"/>	NEDOCHÁDZA k úniku chladiva.
<input type="checkbox"/>	Inštalované potrubie má správnu veľkosť a potrubia sú správne izolované.
<input type="checkbox"/>	Uzatváracie ventily (plynu alebo kvapaliny) na vonkajšej jednotke sú úplne otvorené.

10.2 Skúšobná prevádzka

Predpoklad: Elektrické napájanie MUSÍ byť v stanovenom rozsahu.

Predpoklad: Skúšobná prevádzka sa môže vykonať v režime prevádzky Klimatizácia alebo Vykurovanie.

Predpoklad: Pozrite návod na prevádzku vnútornej jednotky, kde nájdete nastavenie teploty, režim prevádzky...

- V režime prevádzky Klimatizácia zvolte najnižšiu programovateľnú teplotu. V režime prevádzky Vykurovanie zvolte najvyššiu programovateľnú teplotu. V prípade potreby je možné skúšobnú prevádzku zablokovať.
- Po skončení skúšobnej prevádzky nastavte teplotu na normálnu hodnotu. V režime prevádzky Klimatizácia: 26~28°C, v režime prevádzky Vykurovanie: 20~24°C.
- Presvedčte, že všetky funkcie a diely fungujú správne.
- Systém zastaví činnosť 3 minúty po vypnutí jednotky.

10.2.1 Uskutočnenie skúšobnej prevádzky v zimnom období

Pri prevádzke klimatizácie v režime prevádzky **Klimatizácia** v zime, nastavte ju na skúšobnú prevádzku použitím nasledovnej metódy.

- Súčasne stlačte **TEMP** a **OFF**.
- Stlačte **TEMP**.

3 Zvoľte .

4 Stlačte .

5 Stlačením  zapnete systém.

Výsledok: Skúšobná prevádzka sa automaticky zastaví po asi 30 minútach.

6 Ak chcete zastaviť prevádzku, stlačte .



INFORMÁCIE

Niektoré z funkcií sa NEDAJÚ použiť v režime skúšobnej prevádzky.

Ak počas prevádzky dôjde k poruche elektrického napájania, systém sa po obnovení elektrického napájania okamžite automaticky opätovne spustí.

11 Likvidácia



POZNÁMKA

Systém sa NEPOKÚŠAJTE demontovať sami: demontáž systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných častí zariadenia MUSÍ prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi. Jednotky je NUTNÉ likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opätovné využitie, recykláciu a obnovu.

12 Technické údaje



















- **Podmnožina** najnovších technických údajov je k dispozícii na regionálnej webovej stránke Daikin (verejne prístupnej).
- **Úplná sada** najnovších technických údajov je k dispozícii na Daikin Business Portal (požaduje sa prihlásenie).




12.1 Schéma elektrického zapojenia

Schéma elektrického zapojenia je dodaná spolu s jednotkou a nachádza sa vo vnútri vonkajšej jednotky (spodná strana hornej dosky).

12.1.1 Zjednotená legenda schémy zapojenia

Použité diely a číslovanie nájdete v schéme zapojenia jednotky. Číslovanie dielov je arabskými číslicami vo vzostupnom poradí pre každý diel a je predstavený v nižšie uvedenom prehľade symbolom "*" v kóde dielu.

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Obvodový istič		Ochrana uzemnením
			Nehlučné uzemnenie
			Ochranné uzemnenie (skrutka)
	Spojenie		Usmerňovač
	Konektor		Konektor relé
	Uzemnenie		Skratovací konektor
	Zapojenie na mieste inštalácie		Svorka
	Poistka		Svorkovnica
	Vnútorná jednotka		Káblková svorka



Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Vonkajšia jednotka		Ohrievač
	Prúdový chránič		



Symbol	Farba	Symbol	Farba
BLK	Čierna	ORG	Oranžová
BLU	Modrá	PNK	Ružová
BRN	Hnedá	PRP, PPL	Purpurová
GRN	Zelená	RED	Červená
GRY	Sivá	WHT	Bielá
SKY BLU	Nebeská modrá	YLW	Žltá



Symbol	Význam
A*P	Karta s plošnými spojmi
BS*	Tlačidlo ON/OFF, vypínač prevádzky
BZ, H*O	Bzučiak
C*	Kondenzátor
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Spojenie, konektor
D*, V*D	Dióda
DB*	Diódový mostík
DS*	Prepínač DIP
E*H	Ohrievač
FU*, F*U (charakteristiky pozri kartu PCB vo vnútri vašej jednotky)	Poistka
FG*	Konektor (uzemnenie rámu)
H*	Upevnenie
H*P, LED*, V*L	Kontrolka, svetelná dióda LED
HAP	Svetelná dióda (servisný monitor zelená)
HIGH VOLTAGE	Vysoké napätie
IES	Snímač Intelligent Eye (inteligentné oko)
IPM*	Inteligentný napájací modul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magnetické relé
L	Fáza
L*	Vinutie
L*R	Tlmivka
M*	Krokovací motor
M*C	Motor kompresora
M*F	Motor ventilátora
M*P	Motor vypúšťacieho čerpadla
M*S	Otočný motor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magnetické relé
N	Neutrálny vodič
n=*, N=*	Počet prechodov cez feritové jadro
PAM	Impulzno-amplitúdová modulácia
PCB*	Karta s plošnými spojmi
PM*	Napájací modul
PS	Zapnutie elektrického napájania
PTC*	Termistor PTC
Q*	Izolovaný hradlový bipolárny tranzistor (IGBT)

12 Technické údaje

Symbol	Význam
Q*C	Obvodový istič
Q*DI, KLM	Ochranný uzemňovací istič
Q*L	Ochrana proti preťaženiu
Q*M	Tepelný spínač
Q*R	Prúdový chránič
R*	Odpor
R*T	Termistor
RC	Prijímač
S*C	Koncový spínač
S*L	Plavákový spínač
S*NG	Detektor úniku chladiva
S*NPH	Snímač tlaku (vysoký)
S*NPL	Snímač tlaku (nízky)
S*PH, HPS*	Tlakový spínač (vysoký)
S*PL	Tlakový spínač (nízky)
S*T	Termostat
S*RH	Snímač vlhkosti
S*W, SW*	Prevádzkový spínač
SA*, F1S	Poistka proti prepätiu
SR*, WLU	Prijímač signálu
SS*	Spínač voľby
SHEET METAL	Pevná doska svorkového pása
T*R	Transformátor
TC, TRC	Vysielač
V*, R*V	Varistor
V*R	Diódový mostík, Napájací modul s izolovaným bránovým bipolárnym tranzistorom (IGBT)
WRC	Bezdrôtový diaľkový ovládač
X*	Svorka
X*M	Svorkovnica (blok)
Y*E	Elektronická cievka expanzného ventilu
Y*R, Y*S	Cievka reverzného elektromagnetického ventilu
Z*C	Feritové jadro
ZF, Z*F	Filter šumu

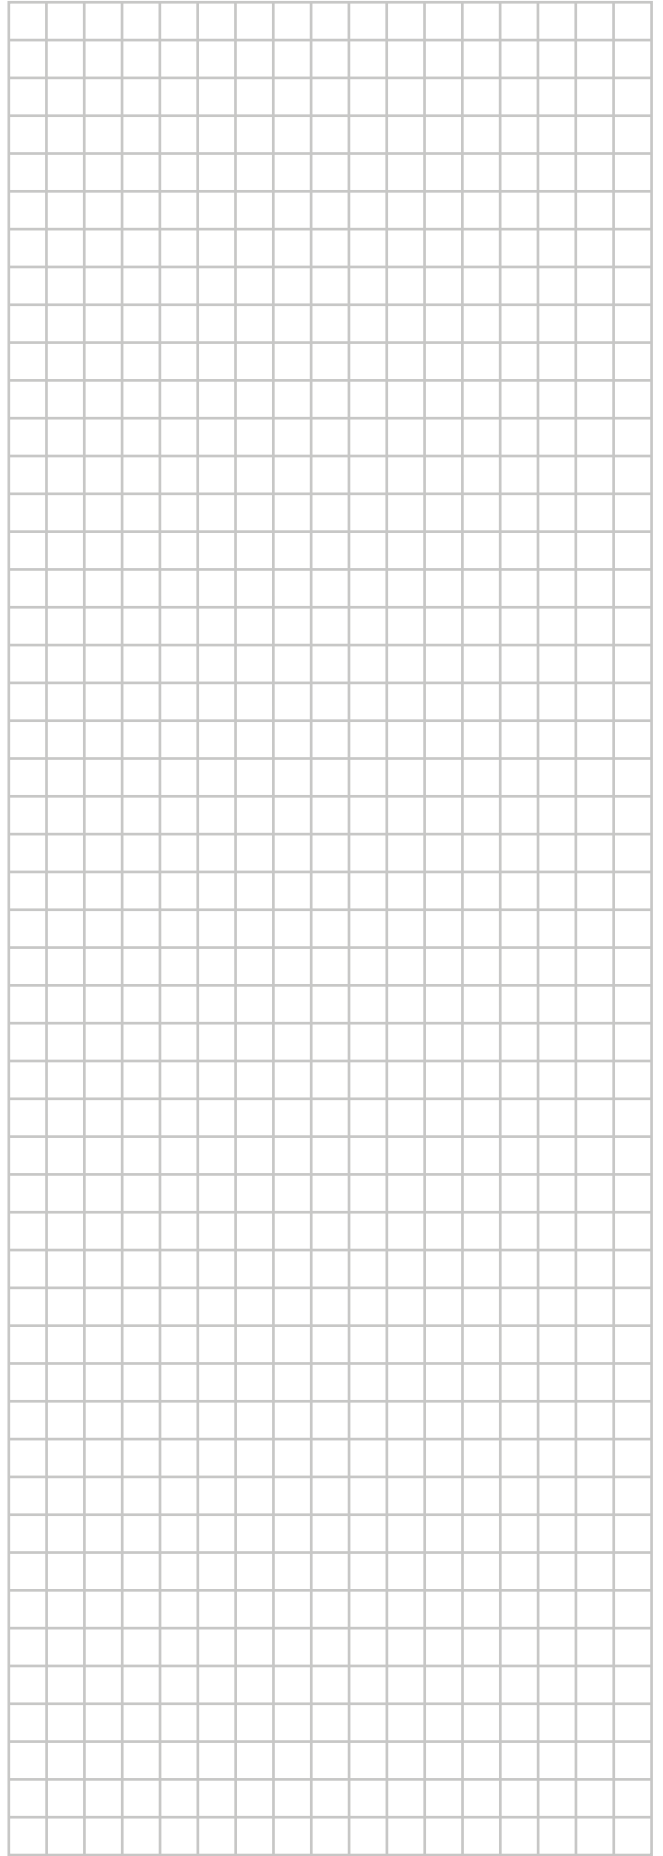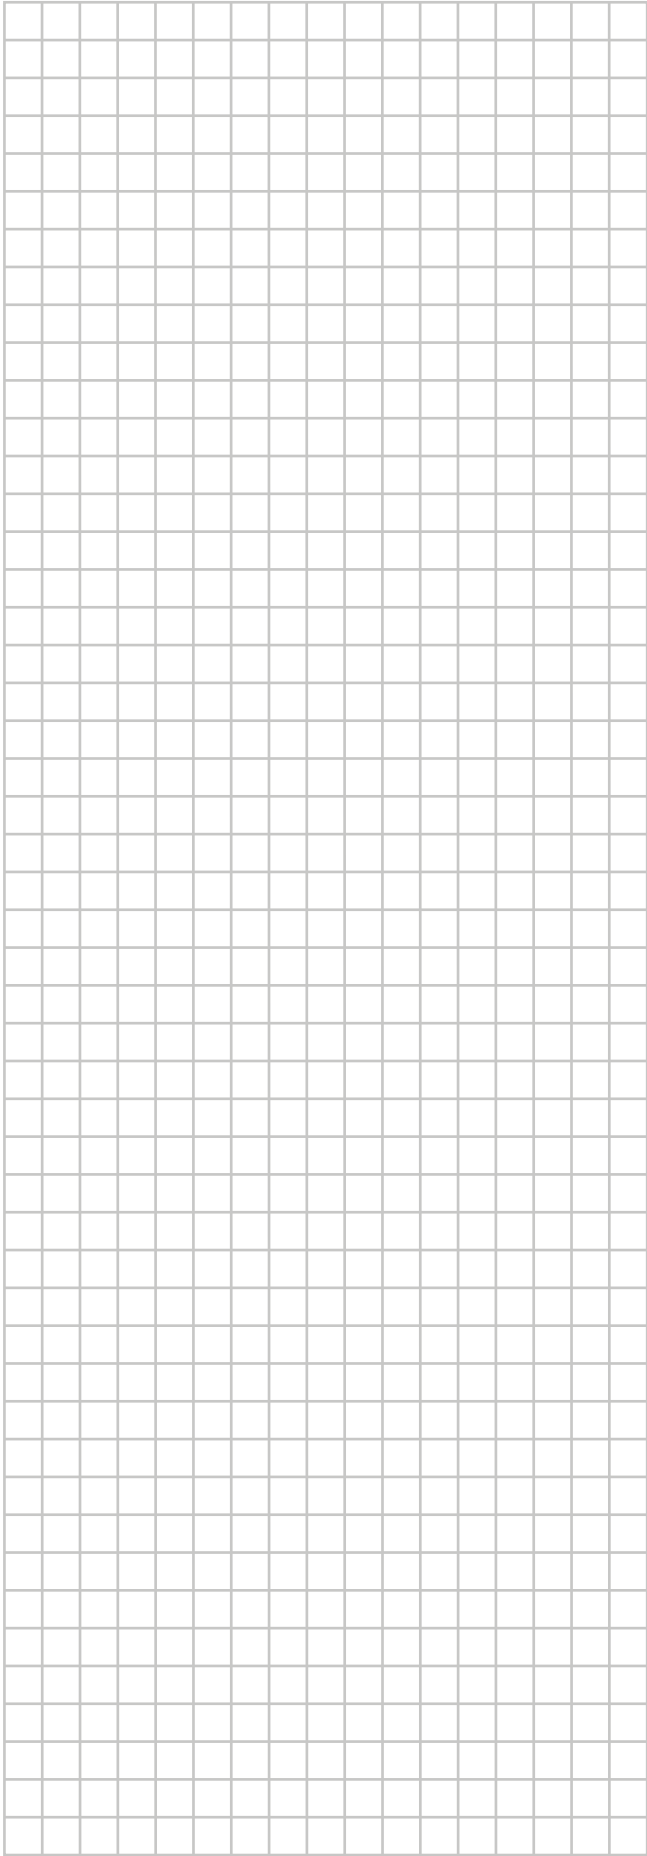

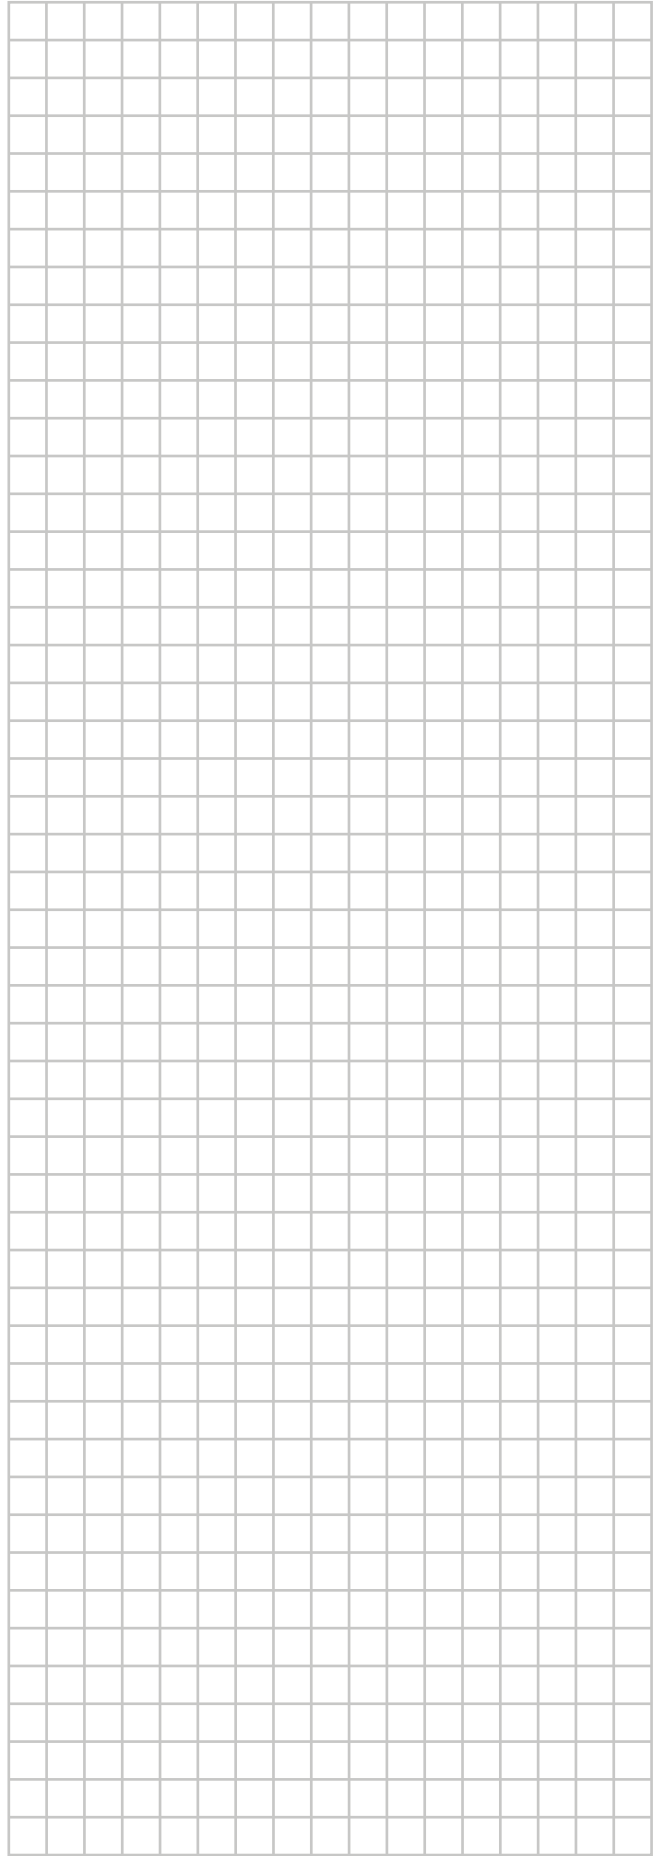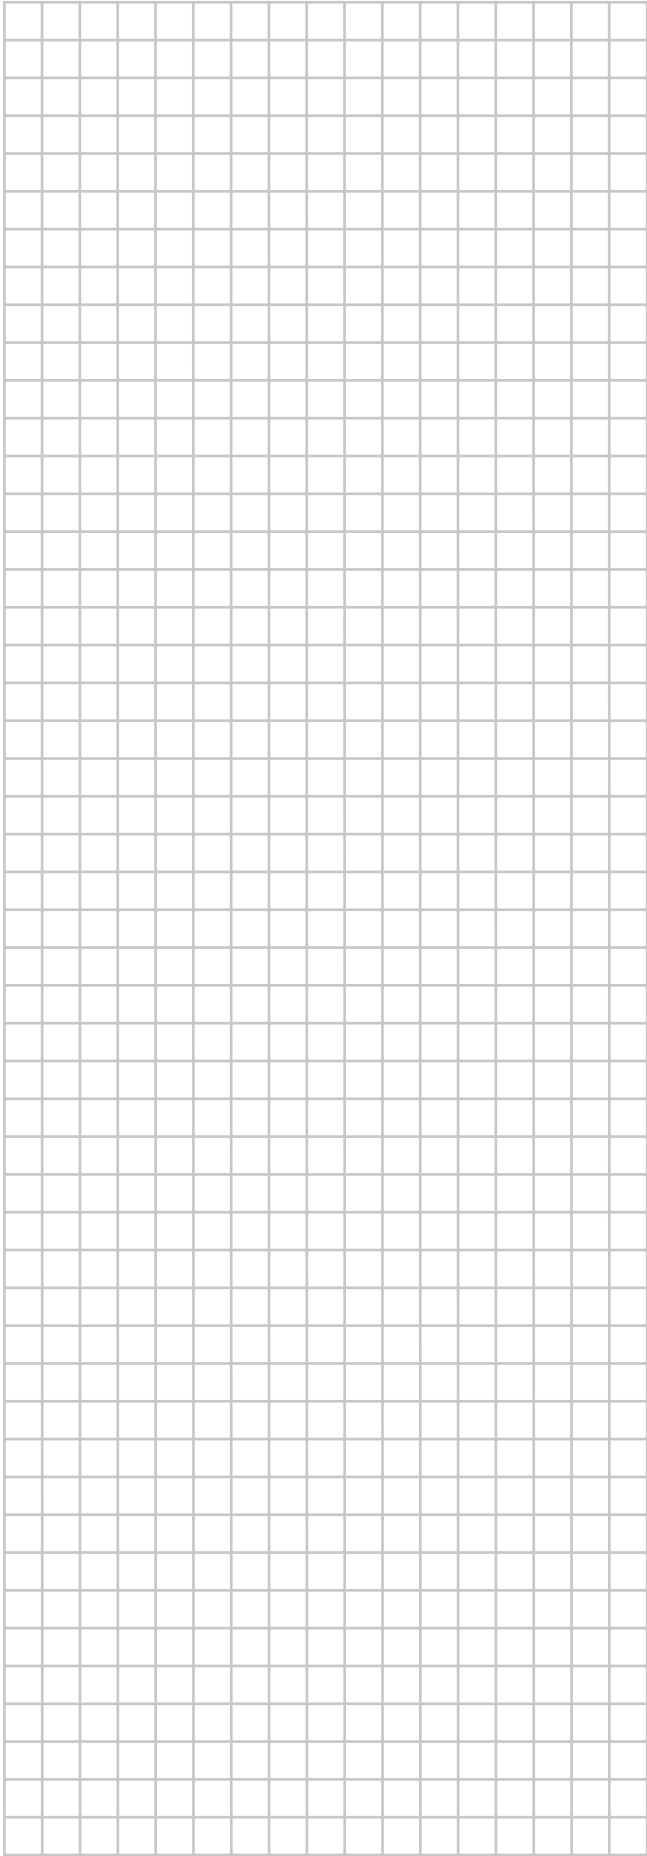

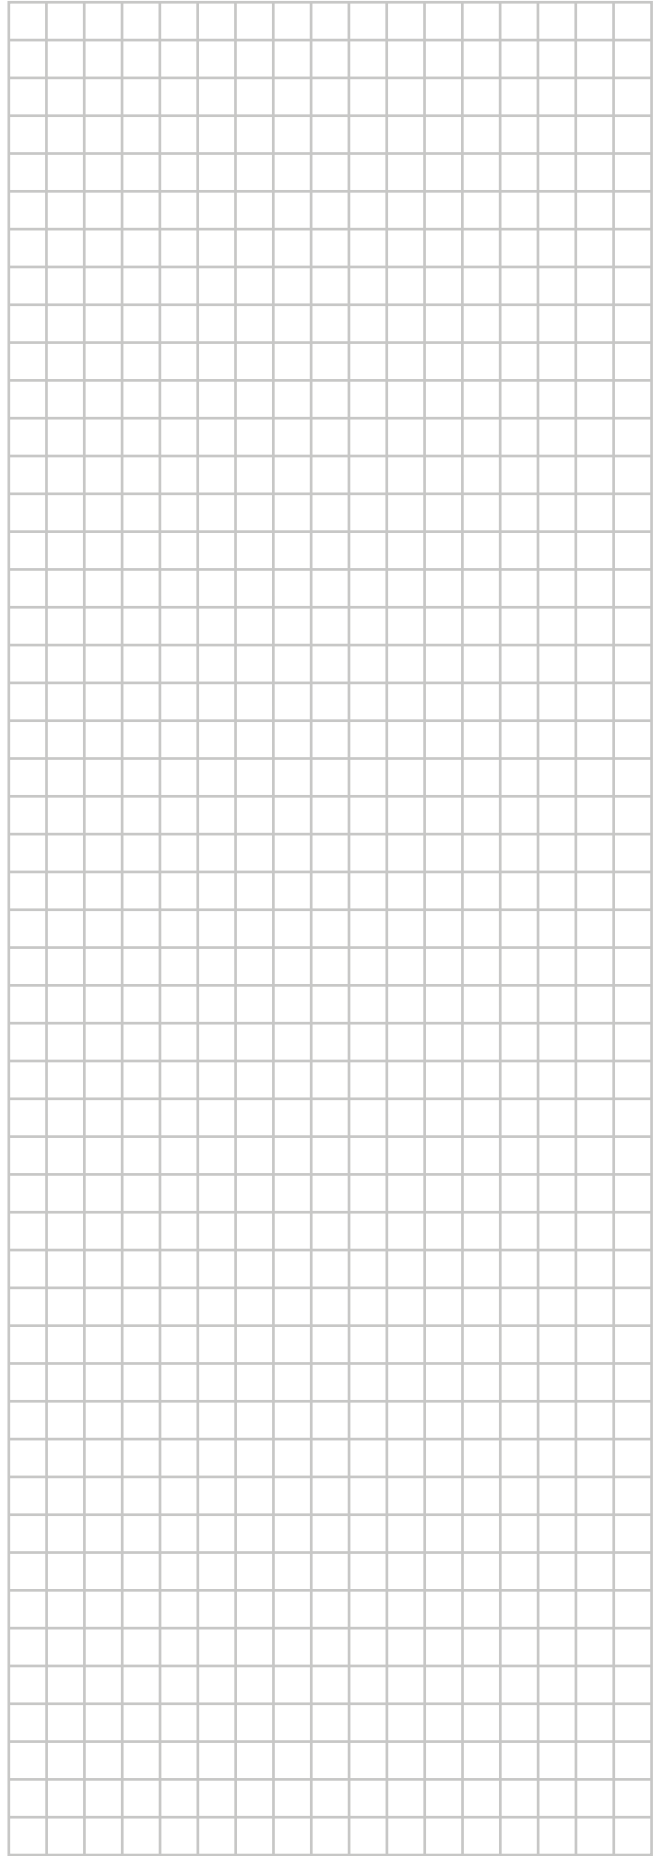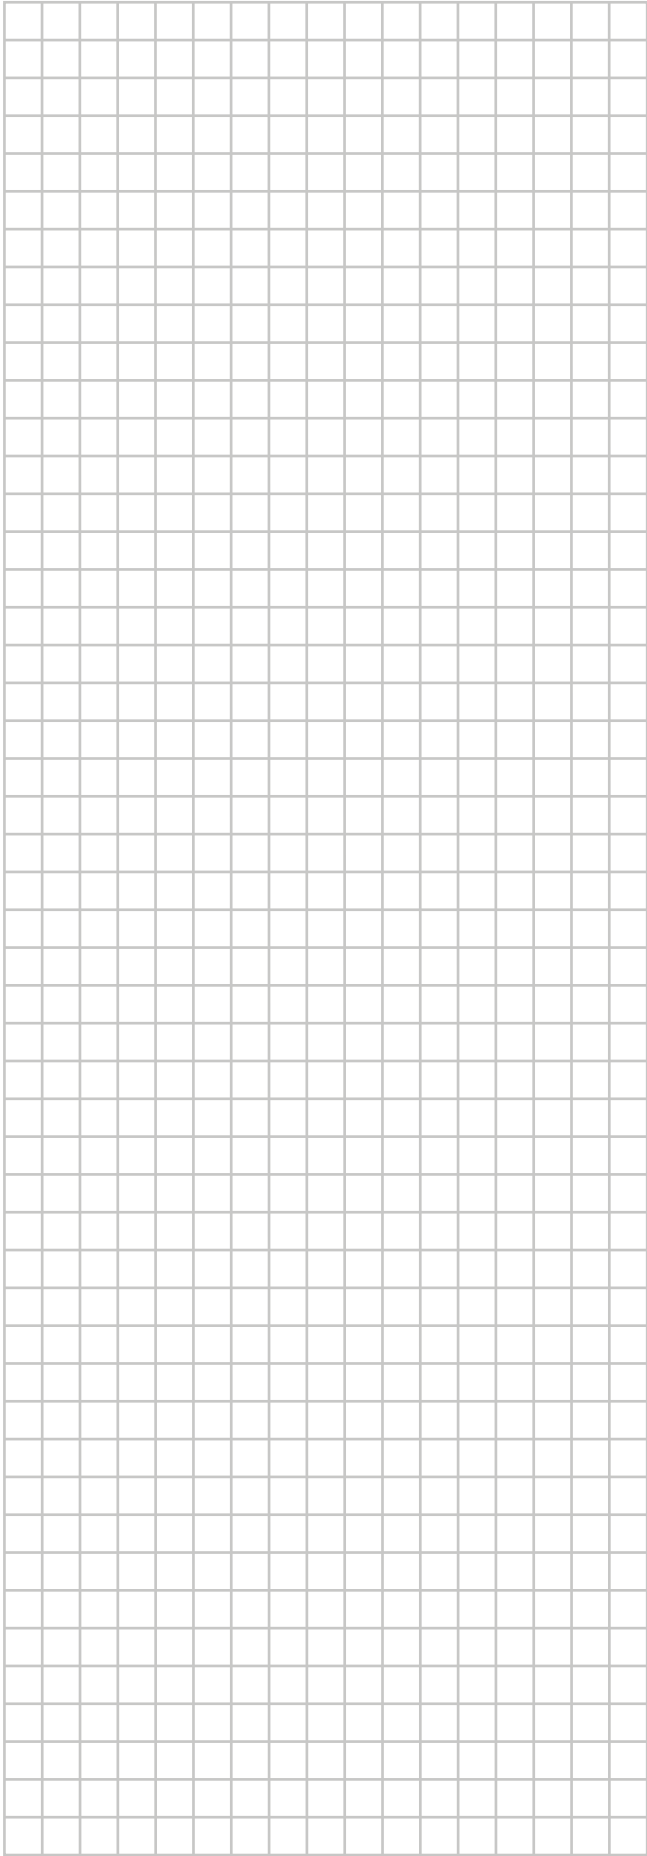

ERC



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

3P748643-1G 2024.07